

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Результаты проверочной работы обучающихся

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Школа при Андреевском монастыре"

Дата: 21.05.2025 Предмет: Русский язык

Округ: Юго-Западный

Школа: АНОО "Школа при
Андреевском монастыре"

Класс: 5А

Фамилия, имя	№ уч.	Вариант	Код диагн.	1.1.K1	1.1.K2	1.2	2.1	2.2	2.3	3	4.K1	4.K2	5	Балл	% вып.	Отметка
	1	1116	9254-0001	4	2	2	3	2	2	0	1	1	1	18	75	4
	2	1113	9254-0002	4	3	2	2	2	0	2	1	1	2	19	79	5
	3	1114	9254-0004	3	2	1	0	0	1	1	1	1	2	12	50	3
	4	1113	9254-0005	1	1	1	0	0	0	0	1	0	2	6	25	2
	5	1116	9254-0006	4	3	2	0	1	2	0	1	1	2	16	67	4
	6	1115	9254-0008	3	2	2	2	1	2	2	1	1	2	18	75	4
	7	1114	9254-0009	4	2	2	0	2	1	1	1	1	2	16	67	4
	8	1115	9254-0010	2	0	2	0	0	0	2	1	1	2	10	42	3
	9	1116	9254-0011	2	3	2	0	0	0	0	1	1	1	10	42	3
Число учащихся: 9													Среднее:	13.9	57.9	3.6

Отметка	Кол-во уч.	%
5	1	11.1%
4	4	44.4%
3	3	33.3%
2	1	11.1%

Структура знаний/умений учащихся


Округ: Юго-Западный

Предмет: Русский язык

Школа: АНОО "Школа при Андреевском монастыре"

Дата: 21.05.2025

Класс: 5А

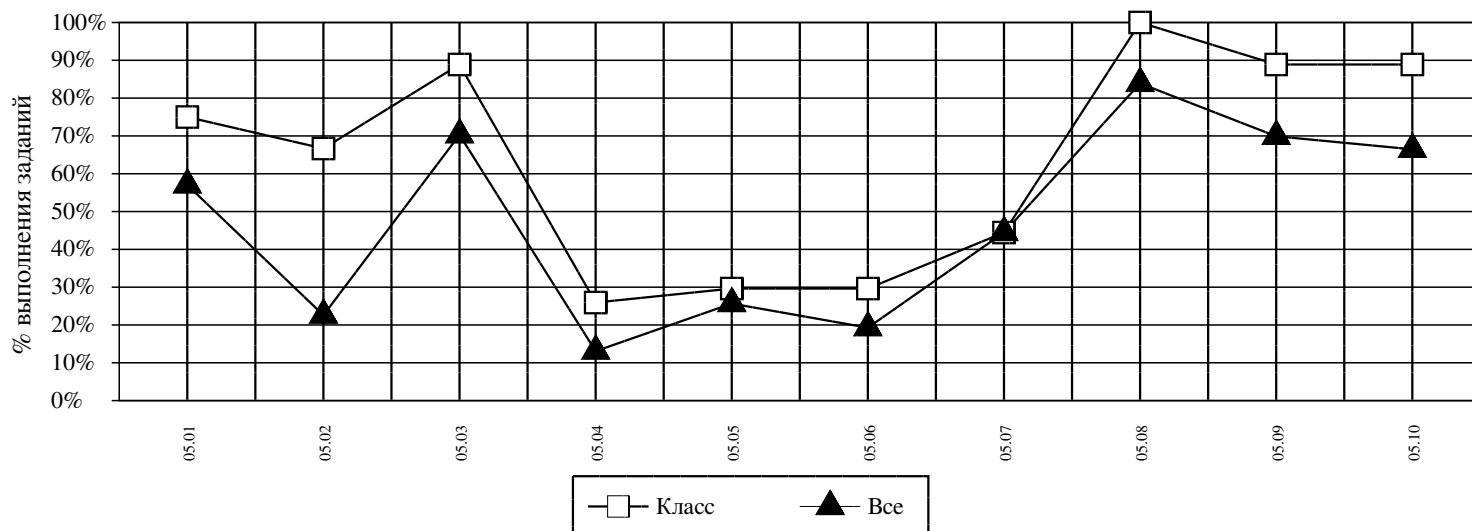

Код

КЭС

Класс
(%)Все
(%)


05.01	СОБЛЮДЕНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НОРМ	75	57
05.02	СОБЛЮДЕНИЕ ПУНКТУАЦИОННЫХ НОРМ	67	23
05.03	ПРАВИЛЬНОСТЬ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	89	70
05.04	ВЫПОЛНЕНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЛОВА	26	13
05.05	ВЫПОЛНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЛОВА	30	26
05.06	ВЫПОЛНЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ	30	19
05.07	ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТЕКСТА	44	44
05.08	РАСПОЗНАНИЕ СЛОВА ПО ЛЕКСИЧЕСКОМУ ЗНАЧЕНИЮ	100	84
05.09	ПОДБОР АНТОНИМА	89	70
05.10	СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ПОСТАНОВКИ УДАРЕНИЯ	89	66

Средний % выполнения диагн. работы:

58%

41%

Результаты Школы АНОО "Школа при Андреевском монастыре"

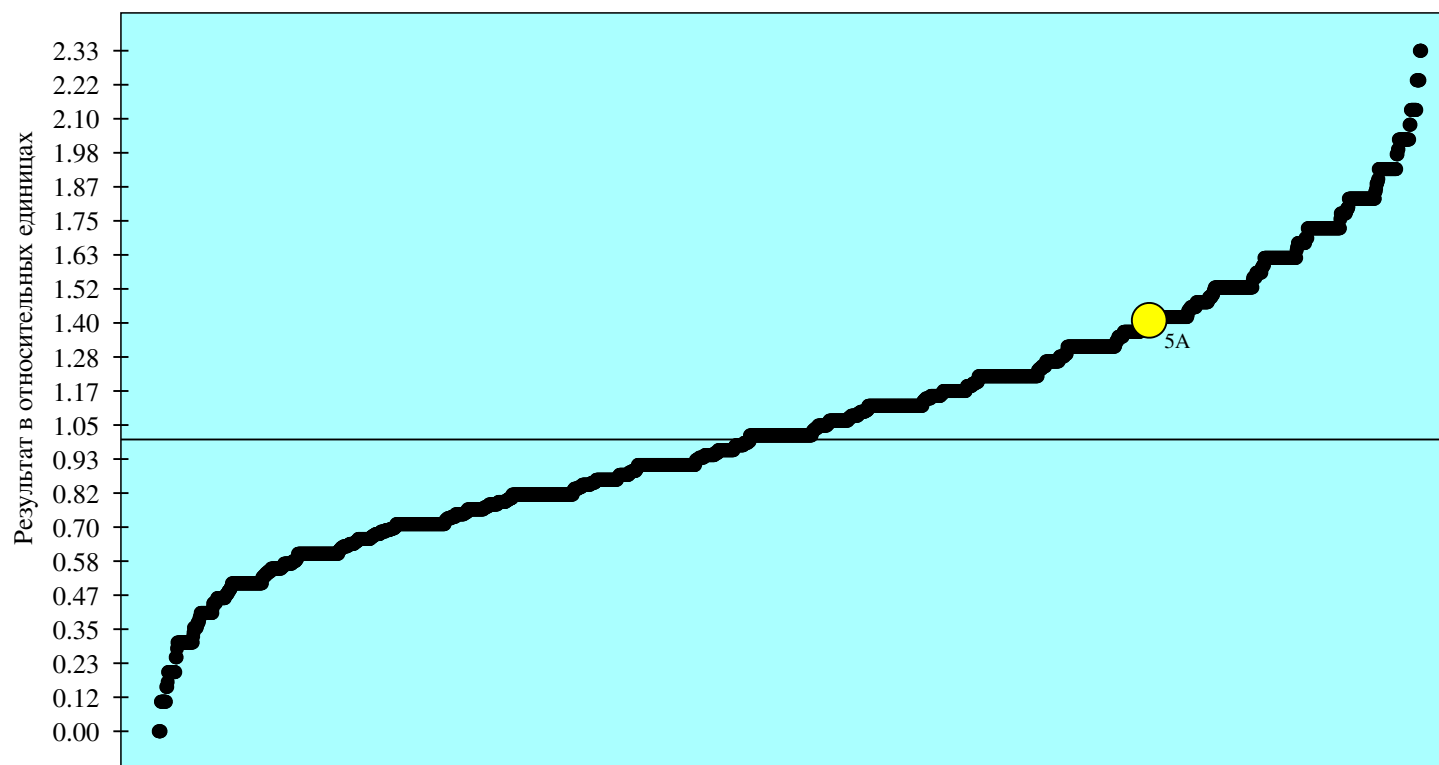Дата: 21.05.2025*Количество школ:* 484*Количество классов:* 2828*Предмет:* Русский язык*Класс:* 5А*Количество участников:* 9 (100.00%)

● результаты классов школ, составляющих выборку

● результаты класса школы

— среднее значение по городу

Результат представлен в относительных единицах.

В присутствии наблюдателя: 5А;